

Số: 660 /XN-KSBT

BQL CÁC KHU CÔNG NGHIỆP SÓC TRĂNG

ĐẾN Số: 2047
Ngày: 29/9

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Mã số mẫu: 0777.20



Chuyển:.....

Lưu Hồ Sơ Số: hàng..... CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : YS. Luân
Địa điểm lấy mẫu : Trạm 3 giếng, KCN An Nghiệp, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Ngày lấy mẫu : 9/9/2020
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC)
Lượng mẫu : 1.5L + 250mL
Ngày nhận mẫu : 09/09/2020
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1.5L và chai thủy tinh 250mL, không bổ sung hóa chất cố định.

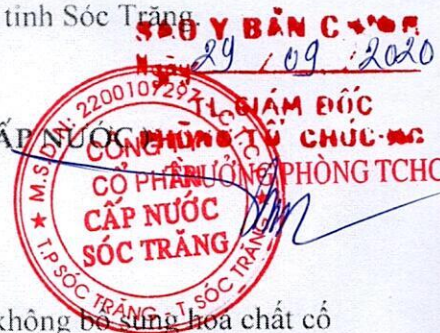

Trần Chanh Nhiên

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	10/09/2020
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	10/09/2020
3	Chỉ số pecmanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,4	2	09/09/2020
4	Clo dư (mg/L)	Phương pháp DPD	0,36	0,3 - 0,5	09/09/2020
5	Clorua (mg/L)	SMEWW 4500 -Cl ⁻ B - 2017 (*)	226,00	250,00	09/09/2020
6	Độ cứng tổng cộng, tính theo CaCO ₃ (mg/L)	SMEWW 2340C - 2017 (*)	208,00	300,00	09/09/2020
7	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,39	2	09/09/2020
8	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	2,14	15	09/09/2020
9	Mangan tổng số (mg/L)	SMEWW 3500 Mn - B - 2017 (*)	0,05	0,3	09/09/2020
10	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	09/09/2020
11	Nitrate (mg/L)	TCVN 6180 - 1996	0,87	50	09/09/2020
12	Nitrite (mg/L)	SMEWW 4500- NO ₂ ⁻ B - 2017 (*)	Không phát hiện	3	09/09/2020
13	pH	TCVN 6492:2011 (*)	7,63	6,5 - 8,5	09/09/2020
14	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2017	0,16	0,3	09/09/2020
15	Sulphat (mg/L)	EPA 1997 - 375.4	203,1	250	09/09/2020

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.

Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM CUỐI NGUỒN (TRÊN MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC) được xét nghiệm có

Handwritten text in a box, possibly a signature or date, with some illegible characters.

Handwritten text at the top left, possibly a name or address.

Handwritten text and a circular stamp in the middle left area. The stamp contains illegible text.

Handwritten text below the middle stamp.

A circular stamp at the bottom left corner, containing illegible text.

Số: 659 /XN-KSBT

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 0776.20



VILAS 537

Tên khách hàng : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG
Địa chỉ : Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Người lấy mẫu : YS. Luân
Địa điểm lấy mẫu : Xí Nghiệp Cấp Nước KCN An Nghiệp, phường 7, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
Ngày lấy mẫu : 9/9/2020
Tên mẫu : NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ)
Lượng mẫu : 1,5L + 250mL
Ngày nhận mẫu : 09/09/2020
Tình trạng mẫu : Mẫu đựng trong chai nhựa 1,5L và chai thủy tinh 250mL, không bổ sung hoá chất cố định.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Coliforms tổng số (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	10/09/2020
2	Escherichia coli (CFU/100mL)	ISO 9308 - 1:2014 (E) (*)	0	0	10/09/2020
3	Chỉ số pemanganat (mg/L)	TCVN 6186- 1996 (*)	0,48	2	09/09/2020
4	Clo dư (mg/L)	Phương pháp DPD	0,44	0,3 - 0,5	09/09/2020
5	Clorua (mg/L)	SMEWW 4500 -Cl ⁻ B - 2017 (*)	208,00	250,00	09/09/2020
6	Độ cứng tổng cộng, tính theo CaCO ₃ (mg/L)	SMEWW 2340C - 2017 (*)	300,00	300,00	09/09/2020
7	Độ đục (NTU)	SMEWW 2130B - 2017	0,34	2	09/09/2020
8	Độ màu (màu sắc) (TCU)	SMEWW 2120C - 2017 (*)	2,53	15	09/09/2020
9	Mangan tổng số (mg/L)	SMEWW 3500 Mn - B - 2017 (*)	Không phát hiện	0,3	09/09/2020
10	Mùi vị	Cảm quan	Không có mùi, vị lạ	Không có mùi, vị lạ	09/09/2020
11	Nitrate (mg/L)	TCVN 6180 - 1996	1,29	50	09/09/2020
12	Nitrite (mg/L)	SMEWW 4500- NO ₂ ⁻ B - 2017 (*)	Không phát hiện	3	09/09/2020
13	pH	TCVN 6492:2011 (*)	7,84	6,5 - 8,5	09/09/2020
14	Sắt tổng cộng (mg/L)	SMEWW 3500 Fe - B - 2017	0,13	0,3	09/09/2020
15	Sulphat (mg/L)	EPA 1997 - 375.4	183,9	250	09/09/2020

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2017.


Nhận xét: Mẫu NƯỚC NGẦM ĐẦU NGUỒN (NƯỚC SAU XỬ LÝ) được xét nghiệm có các chỉ tiêu đạt

Mã số mẫu: 0776.20

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
-----	----------	-------------	---------	------------	-----------------

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Sóc Trăng, ngày 22 tháng 9 năm 2020

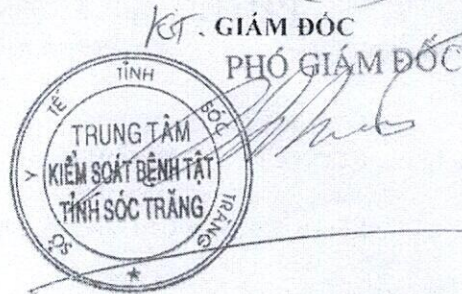

TS. Nguyễn Đình Thanh Liêm