

**SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG**  
**Phòng khám Y dược Lâm Thảo Medic**

Số: 01/PKLT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Sóc Trăng, ngày 27/07/2023

## **BẢNG CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

**Kính gửi:**

**- SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG**

Tên cơ sở: PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO MEDIC

Địa chỉ: 143 Ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng.

Điện thoại liên hệ: 0383 955 150

Email ( nếu có): [truongphuongthao38@gmail.com](mailto:truongphuongthao38@gmail.com)

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ về việc quy định về hoạt động tiêm chủng, chúng tôi đã thực hiện thủ tục để đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho phòng tiêm chủng.

Nay chúng tôi làm bản thông báo này đăng ký cơ quan chủ quản thông báo cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng ( xin gửi kèm hồ sơ liên quan).

Chúng tôi cam đoan tuân thủ đầy đủ các quy định về cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định tại Nghị định số: 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

-Sở Y tế ( xin cấp GCN)

-Lưu : VT

Thủ trưởng đơn vị



BS.CKI. Mã Ngọc Lâm

**PHỤ LỤC**

**MẪU THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG**

*(Kèm theo nghị định số 104/2016ND – CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ)*

**SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG**  
Phòng khám Y dược Lâm Thảo Medic  
Số: 01/PKLT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**  
Sóc Trăng, ngày 27/07/2023

**THÔNG BÁO**

**Cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng**

Kính gửi: **SỞ Y TẾ TỈNH SÓC TRĂNG**

Tên cơ sở thông báo: **PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO**

Địa chỉ: 143 Ấp Phước Lợi, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Người đứng đầu cơ sở: **B.SCKI. Mã Ngọc Lâm.**

Điện thoại liên hệ: 0383 955 150

Email (nếu có): [truongphuongthao38@gmail.com](mailto:truongphuongthao38@gmail.com).

Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính Phủ quy định về hoạt động tiêm chủng. Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định.

**Thủ trưởng đơn vị**

*(Chữ ghi rõ họ tên và đóng dấu)*



**BS.CKI Mã Ngọc Lâm**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Sóc Trăng, ngày 27/07/2023

**Bảng kê khai nhân sự của cơ sở  
đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tiêm chủng**

STT	Họ và tên	Số CCHN đã được cấp	Chức danh	Trình độ chuyên môn	Công việc được giao phụ trách
1	MÃ NGỌC LÂM	04367/ST – CCHN	Thủ trưởng	Bác Sĩ Chuyên Khoa I	Khám sàng lọc
2	TRƯƠNG PHƯƠNG THẢO	602/ CCHN – D- SYT – ST	Nhân viên	Dược Sĩ Đại Học	Quản lý Thuốc vắc xin
3	LÊ HỮU THẢO	05156/ ST – CCHN	Nhân viên	Y Sĩ	Khám sàng lọc, tiêm chủng

Thủ trưởng đơn vị




Nơi nhận:

-Sở Y tế ( xin cấp GCN)

-Lưu : VT

BS.CKI. Mã Ngọc Lâm

SƠ ĐỒ KHU VỰC TIÊM TẠI PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO MEDIC  
QUY TRÌNH TIÊM CHỪNG 1 CHIỀU

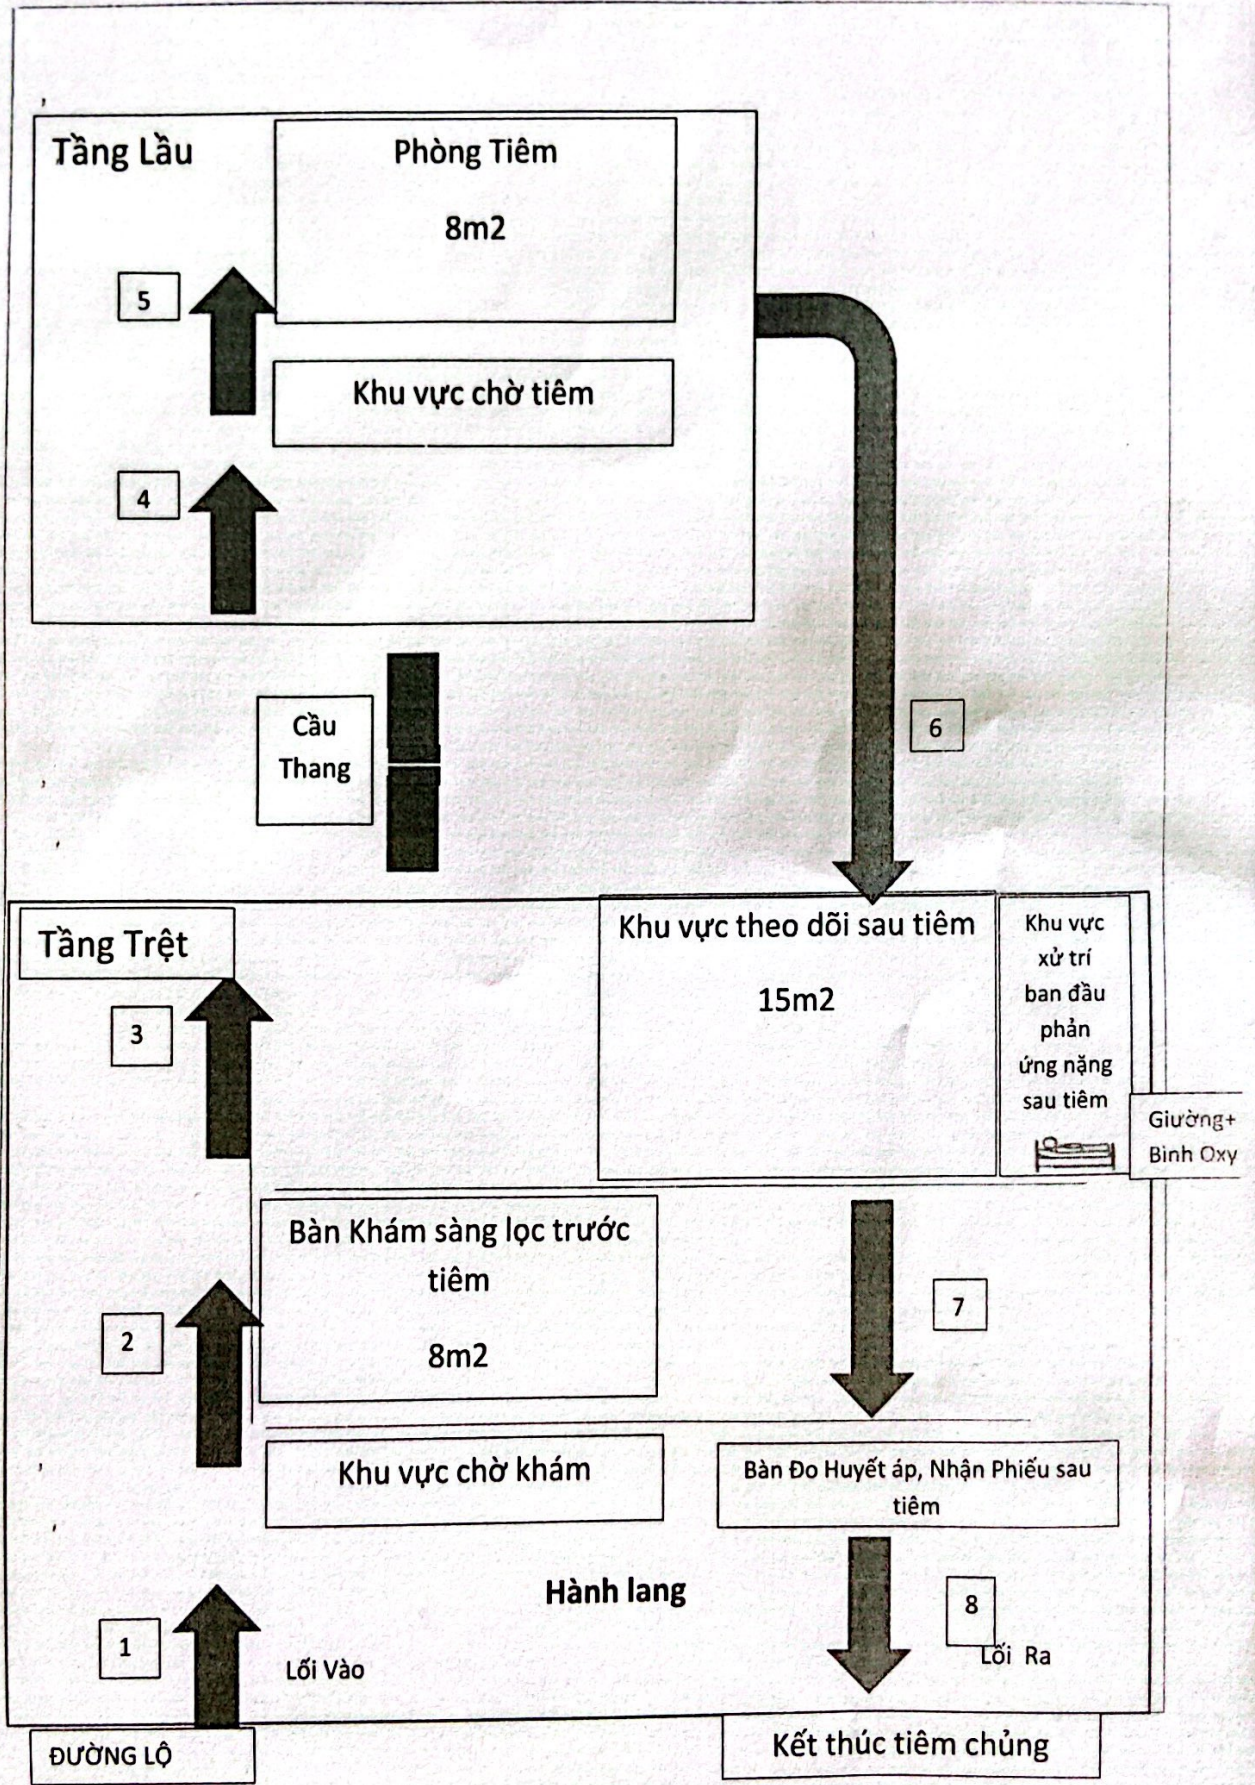


**TRANG THIẾT BỊ TIÊM NGỪA TẠI PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO MEDIC**


STT	Tên thiết bị	Ký hiệu (MODEL)	Hãng sản xuất	Xuất xứ	Năm sản xuất	Số lượng	Tình trạng sử dụng (%)	Giá thành (đồng)
1	Hệ thống Siêu âm Chuẩn đoán màu	Convex3C-A, đầu dò Phase Array 3P-A	Sonoscape	Trung Quốc	2022	1	100%	160.000.000
2	Máy đo điện tim ECG-600G	Contec ECG-600G	Contec	Trung Quốc	2022	1	100%	16.000.000
3	Tủ Lạnh Bảo Quản Vaccin	SANAKY VH 308 WL	Sanaky	Việt Nam	2022	1	100%	9.000.000
4	Phích vận chuyển Vaccine	12L	Trung Quốc	Trung Quốc	2022	1	100%	1.000.000
5	Nhiệt kế đo tủ lạnh	Freezer Anymetre G590	Anymetre	Trung Quốc	2022	2	100%	100.000
6	Máy đo Huyết áp	Omron	Trung Quốc	Trung Quốc	2022	2	100%	1.000.000
7	Máy đo nồng độ oxy và nhịp tim SPO2		Yuwell	Trung Quốc	2020	1	100%	5.000.000
8	Ông Nghe Y Tế		Trung Quốc	Trung Quốc	2022	2	100%	1.000.000
9	Máy đo nhiệt độ hồng ngoại	Microlife	Thụy Sĩ	Thụy Sĩ	2023	2	100%	1.000.000
10	Bình Oxy Y Tế		Việt Nam	Việt Nam	2022	1	100%	550.000
11	Hộp chống sốc và phác đồ chống sốc treo tại nơi theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế					1	100%	100.000
12	Thiết bị tiêm, các dụng cụ, hóa chất để sát khuẩn và các vật tư cần thiết khác;....			Việt Nam		Theo nhu cầu	100%	Theo nhu cầu
13	Bình Chữa Cháy+ Tiêu Lệnh			Việt Nam	2022	1	100%	400.000
14	Máy Tính+Máy In			Việt Nam	2022	1	100%	20.000.000
15	Máy Phát điện			Trung Quốc	2020	1	100%	11.000.000
16	Giường Bệnh			Việt Nam	2022	1	100%	500.000

# SƠ ĐỒ BẢO QUẢN VACCIN TẠI PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO MEDIC

## 1. BẢO QUẢN VẮC XIN: TRONG TỦ MÁT SANAKY VH 308 WL

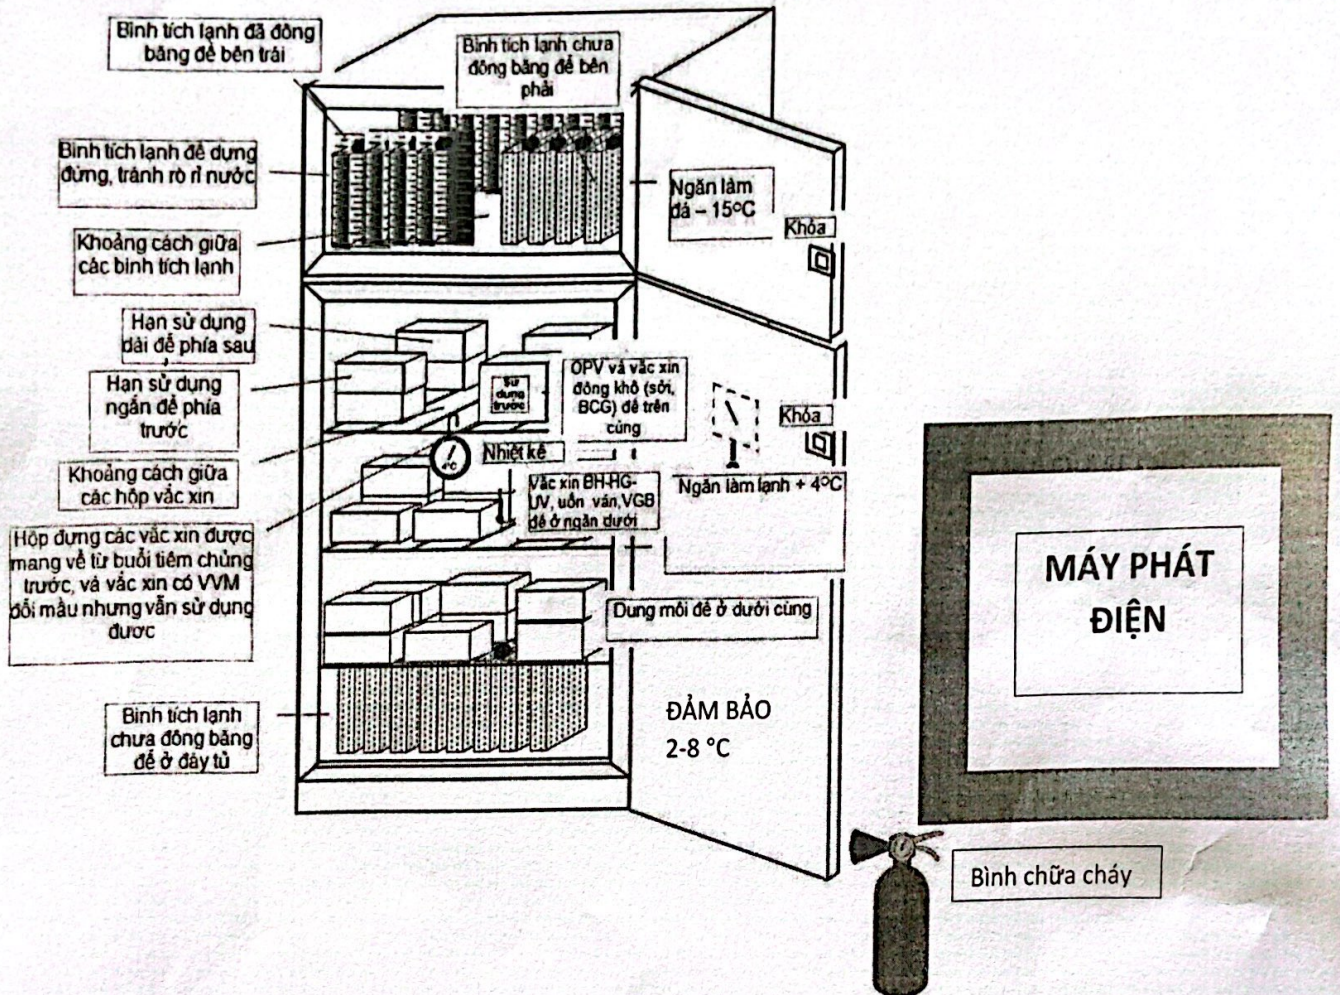

## 2. VẬN CHUYỂN BẢO QUẢN VẮC XIN: TRONG PHÍCH ĐỰNG VACCIN (TỐI ĐA 36 GIỜ)

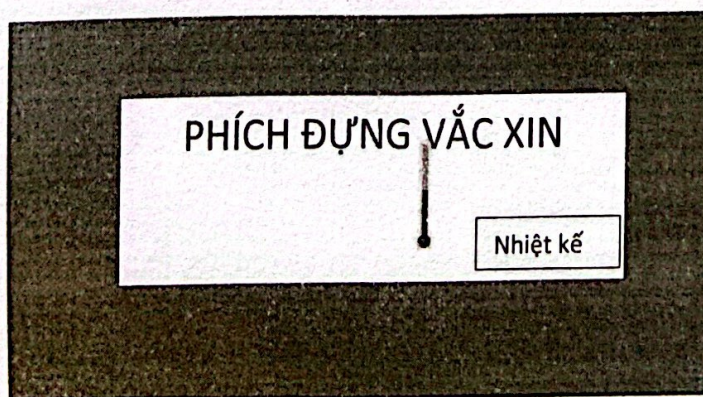

# PHÒNG KHÁM Y DƯỢC LÂM THẢO MEDIC

## Hướng dẫn về điều kiện bảo quản ■



Điều kiện thường:

- Nhiệt độ từ 15-30°C, không vượt quá nhiệt độ 32°C
- Độ ẩm 75%, không vượt quá 80%

❖ Điều kiện bảo quản đặc biệt: đối với vắc xin

- Bảo quản lạnh: từ +2°C đến +8°C (**bất hoạt, các loại vắc xin**)
- Bảo quản âm: từ -15°C đến -25°C (**sống giảm độc lực**)
- Bảo quản âm sâu: từ -50°C đến -90°C (**mRNA**)

❖ Dung môi hồi chính: trường hợp không đóng gói cùng vắc xin, dung môi có thể được bảo quản ngoại thiết bị dây chuyền lạnh:

- Tuân thủ các yêu cầu bảo quản của nhà sản xuất.
- Không được để đông băng dung môi.
- Phải làm lạnh từ +2°C đến +8°C trước khi sử dụng 24 giờ để pha hồi chính.

## Tủ lạnh mở cửa phía trước •

- ❖ Vắc xin OPV, sởi, sởi-quai bị-rubella, BCG để ở giá trên cùng,
- ❖ Vắc xin dễ bị đông băng như DPT, DT, Td, uốn ván, viêm gan B, DPT-VGB, Hib, DPT-VGB-Hib, viêm não Nhật Bản để ở giá giữa,
- ❖ Dung môi xếp bên cạnh vắc xin cùng loại.
- ❖ Để nhiệt kế và chỉ thị đông băng cùng với loại vắc xin nhạy cảm đông băng.